By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927 · info@secureair.it · www.secureair.it

Ventilatore centrifugo industriale

SVM 250

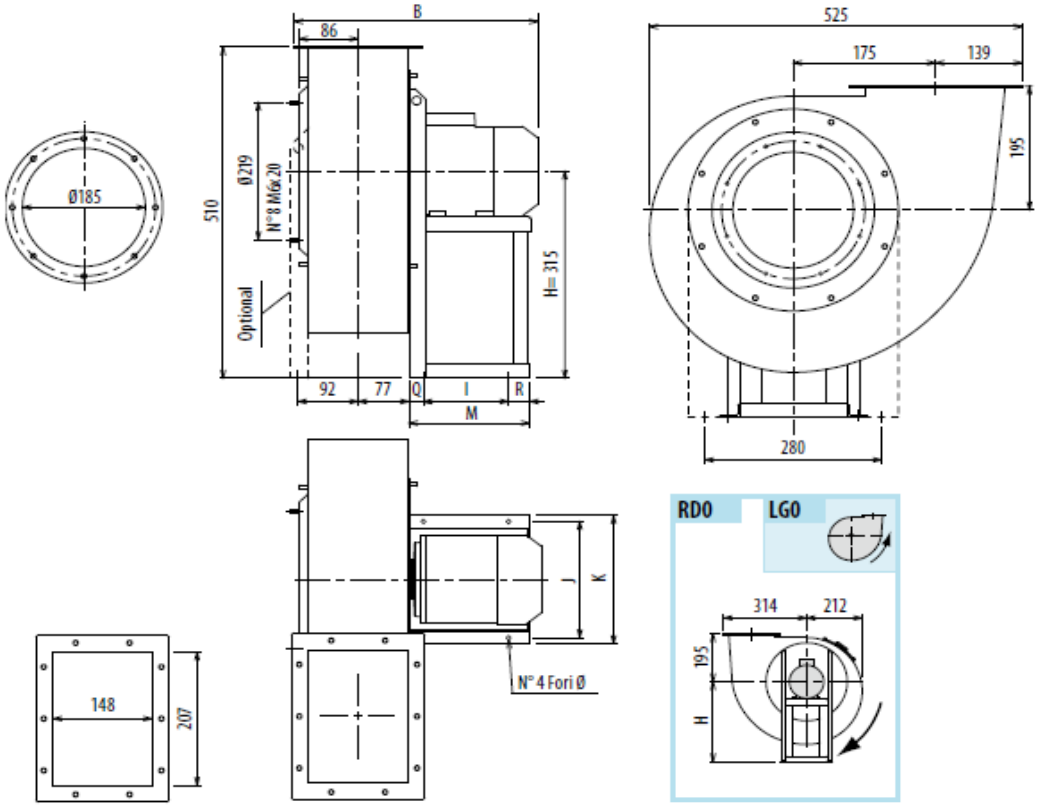

SVM 250 (26 kg)									
B	396	I	121	H	315	H1	195
H2	315	J	203	K	225	Q	48
Q	26	M	195	ϕ	10		

GAMMA IMPIANTI srl si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Misure indicative per ventilatori nella configurazione standard.
Per maggiori informazioni e/o dettagli rihiedere disegno al vostro contatto di zona.

MADE IN ITALY

By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927 · info@secureair.it · www.secureair.it

Ventilatore centrifugo industriale

SVM 280

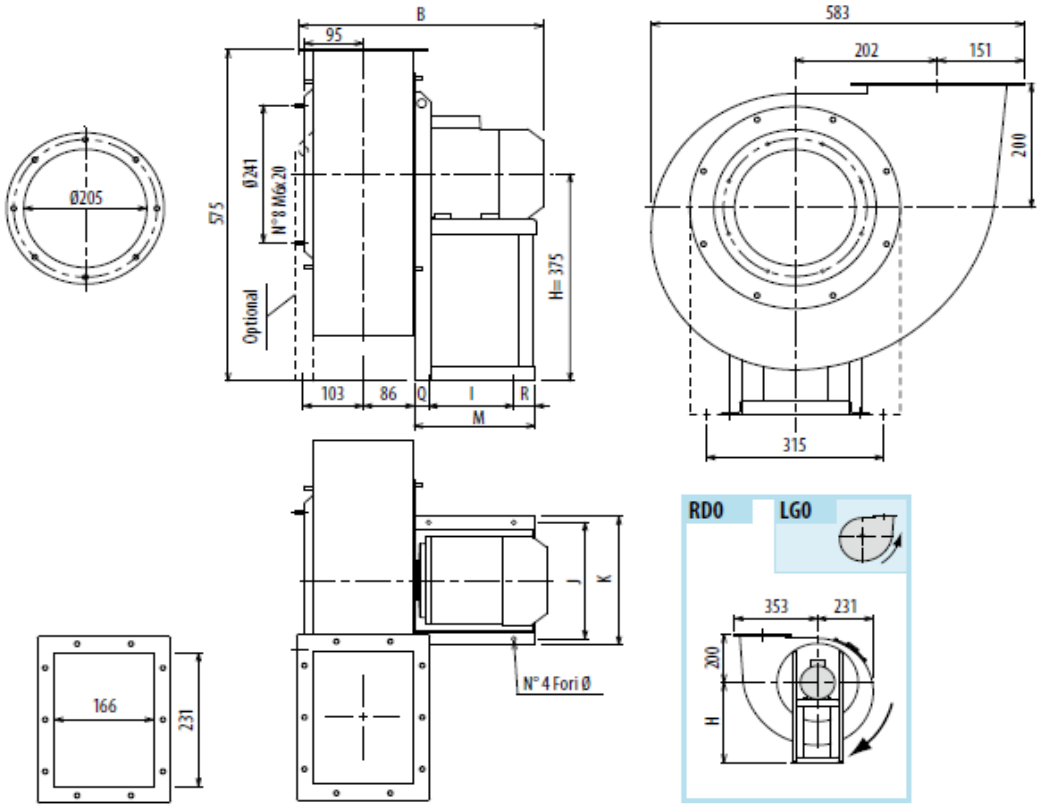

SVM 280 (35 kg)									
B	438	I	121	H	375	H1	200
H2	375	J	203	K	225	Q	48
R	48	M	217	ϕ	10		

GAMMA IMPIANTI srl si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Misure indicative per ventilatori nella configurazione standard.
Per maggiori informazioni e/o dettagli rihiedere disegno al vostro contatto di zona.

MADE IN ITALY

By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927 · info@secureair.it · www.secureair.it

Ventilatore centrifugo industriale

SVM 310

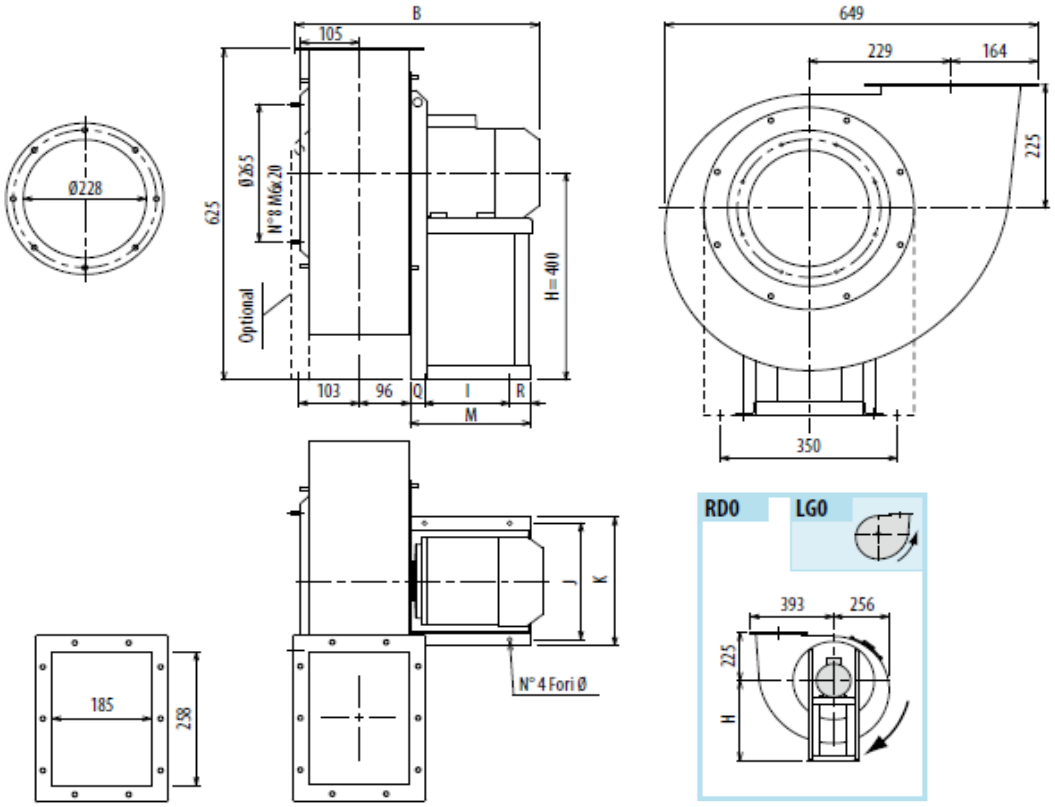

SVM 310 (45 kg)									
B	505	I	133	H	400	H1	225
H2	400	J	234	K	260	Q	58
R	60	M	251	ϕ	10		

GAMMA IMPIANTI srl si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Misure indicative per ventilatori nella configurazione standard.
Per maggiori informazioni e/o dettagli rihiedere disegno al vostro contatto di zona.

MADE IN ITALY

By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927 · info@secureair.it · www.secureair.it

Ventilatore centrifugo industriale

SVM 350

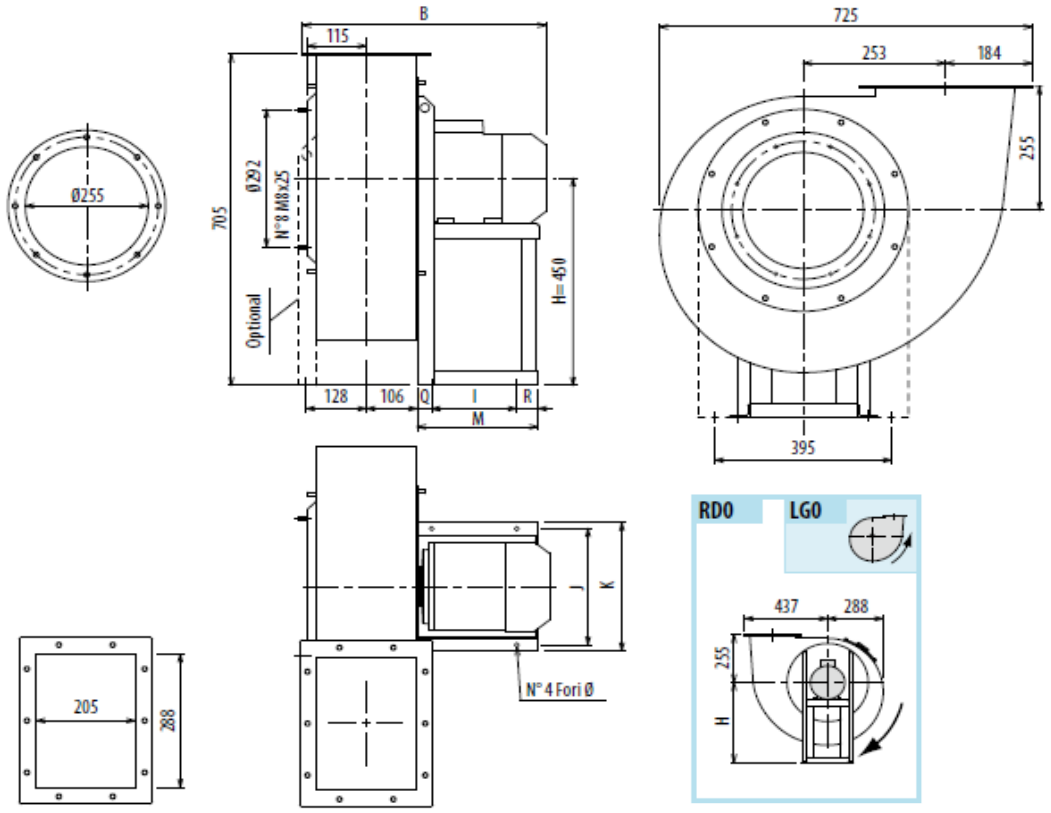

SVM 350 (70 kg)									
B	530	**I**	133	**H**	450	**H1**	255
H2	450	**J**	234	**K**	260	**Q**	58
R	60	**M**	251	**ϕ**	10		

GAMMA IMPIANTI srl si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Misure indicative per ventilatori nella configurazione standard.
Per maggiori informazioni e/o dettagli rihiedere disegno al vostro contatto di zona.

MADE IN ITALY

By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927 · info@secureair.it · www.secureair.it

Ventilatore centrifugo industriale

SVM 400

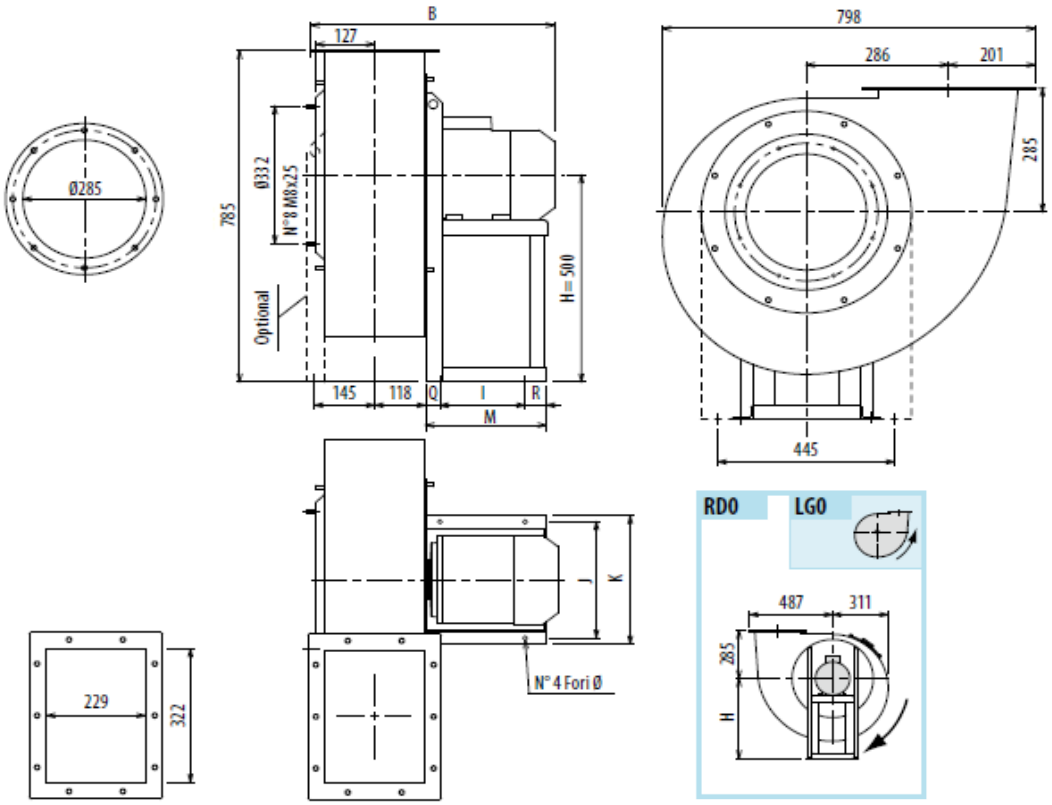

SVM 400 (93 kg)									
B	606	**I**	197	**H**	500	**H1**	285
H2	500	**J**	289	**K**	324	**Q**	34
R	54	**M**	285	**ϕ**	12		

GAMMA IMPIANTI srl si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Misure indicative per ventilatori nella configurazione standard.
Per maggiori informazioni e/o dettagli rihiedere disegno al vostro contatto di zona.

MADE IN ITALY

By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927 · info@secureair.it · www.secureair.it

Ventilatore centrifugo industriale

SVM 450

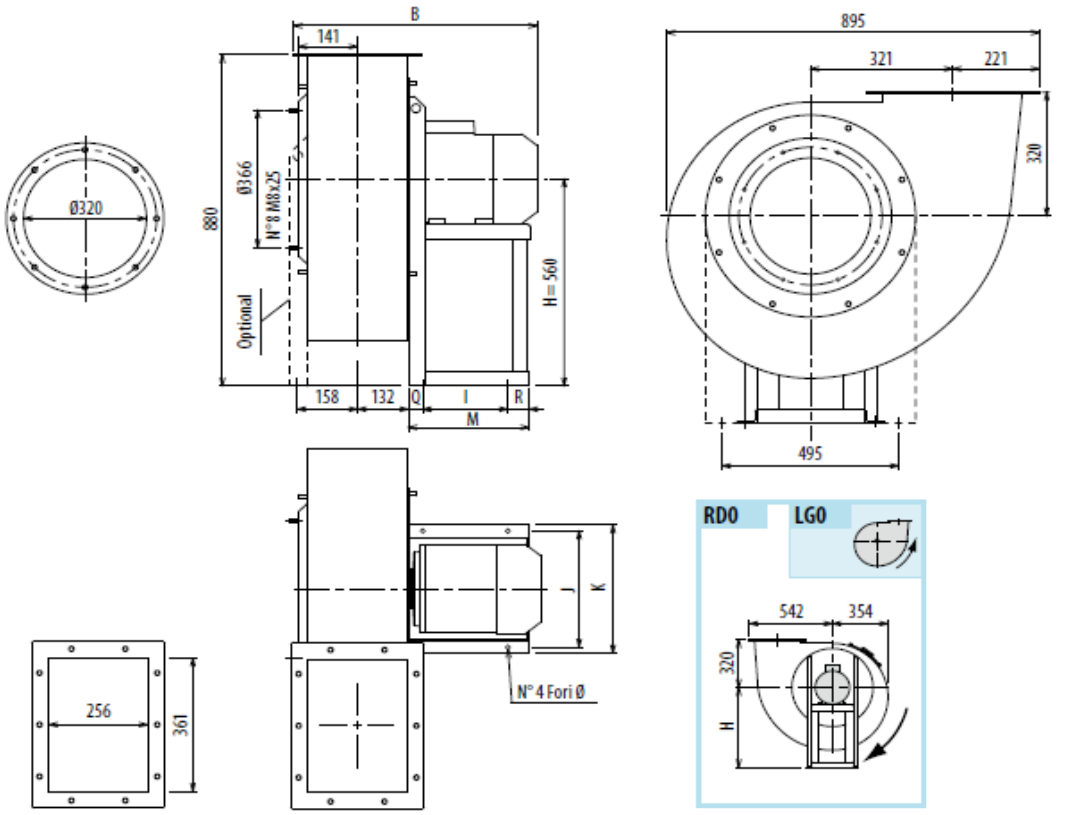

SVM 450 (118 kg)									
B	673	I	237	H	560	H1	320
H2	560	J	337	K	372	Q	44
R	64	M	345	ϕ	12		

GAMMA IMPIANTI srl si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Misure indicative per ventilatori nella configurazione standard.
Per maggiori informazioni e/o dettagli rihiedere disegno al vostro contatto di zona.

MADE IN ITALY

By GAMMA IMPIANTI s.r.l
Via Stroppiana 15 - 10071 Borgaro T.se (TO) - Italy
Tel. +39 0114502031 Fax +39 0114703927 · info@secureair.it · www.secureair.it

Senso di rotazione della girante Ventilatori

SVM

Ricordiamo che in fase di ordine **per tutti i ventilatori centrifughi è necessario stabilire il senso di rotazione della girante**, anche conosciuto come "**orientamento**".

Guardando il ventilatore dal lato del motore elettrico, le possibili posizioni della bocca di mandata dell'aria sono definite, secondo normative internazionali, con una sigla alfanumerica in cui la parte letterale (RD - destro o LG-sinistro) indica il senso di rotazione della girante e la parte numerica indica invece l'angolo in gradi di uscita del flusso d'aria dalla bocca di mandata.

Gli orientamenti disponibili sono 16, *nr. 8 in senso orario (RD) e nr. 8 in senso antiorario (LG),* ricordando che il senso di rotazione viene definito, in un ventilatore centrifugo, guardando il ventilatore dal lato del motore.

Una giusta scelta dell'orientamento è determinante, perché il ventilatore lavori con la massima efficienza e per evitare turbolenze nelle tubazioni.

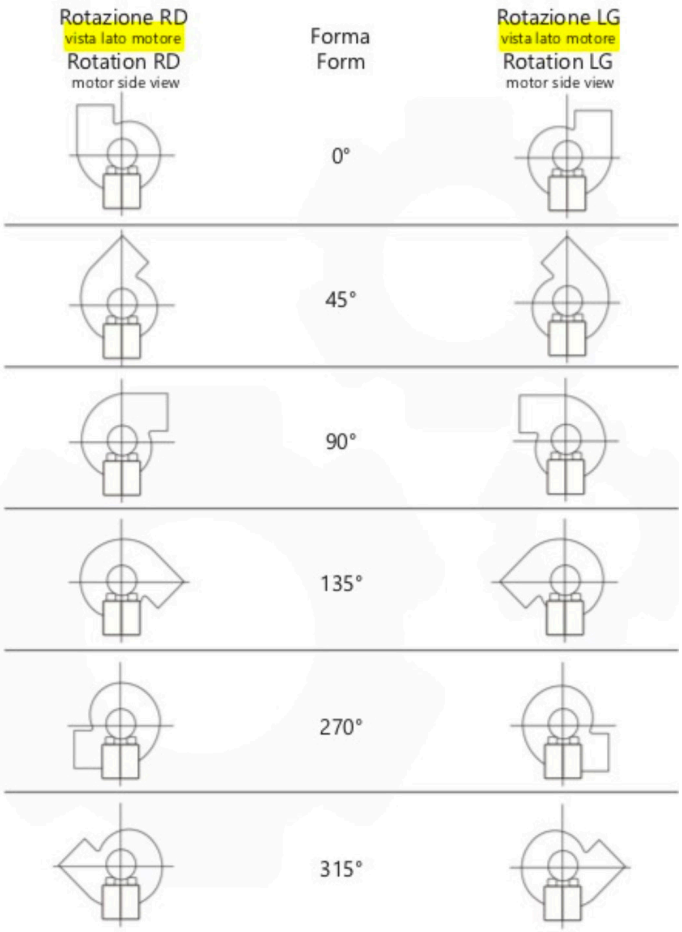

GAMMA IMPIANTI srl si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Misure indicative per ventilatori nella configurazione standard.
Per maggiori informazioni e/o dettagli rihiedere disegno al vostro contatto di zona.

MADE IN ITALY